



Aufbau der Saugleitung

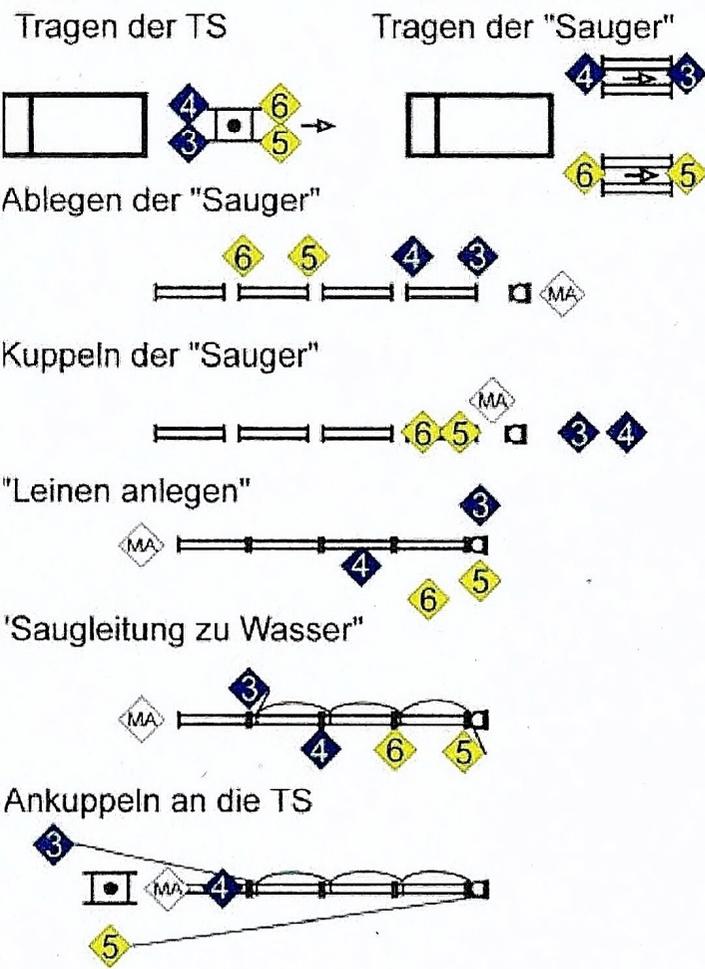

Befehlsschema

- L** age
 - E** ntschluss / Auftrag
 - D** urchführung
 - V** ersorgung / Einsatzunterstützung
 - V** erbindung / Führungsunterstützung
- „Gibt's noch Fragen? Durchführen!“

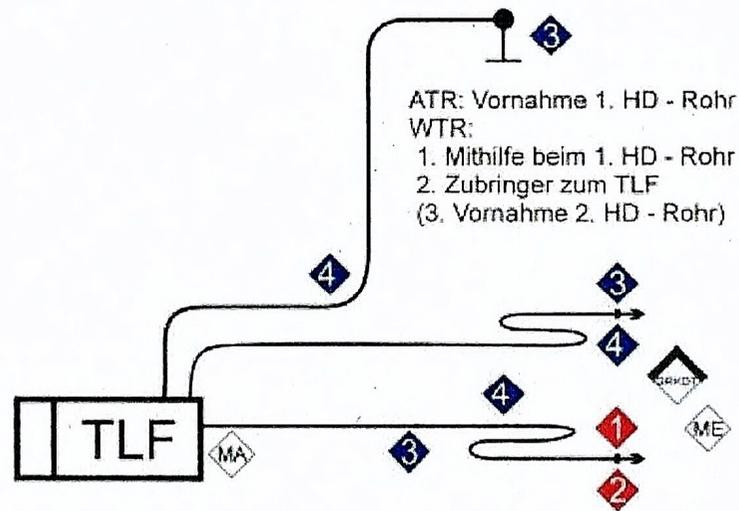

DIE LÖSCHGRUPPE

Falter zur Ausbildungsvorschrift des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes

Grundsätze:

Der Melder steht dem GRKDT zur Verfügung

TRM kuppelt ersten Schlauch, TRF zieht aus,
TRF kuppelt nächsten Schlauch, TRM zieht aus

Aufstellung am Verteiler:
ATR links, WTR rechts
Truppmänner näher beim Verteiler

Reserveschläuche:
B links, C rechts vom Verteiler

Aufstellung am Strahlrohr:
TRF links, TRM rechts

Für Löschleitung mind. 2 Schlauchlängen, bei Innenangriff mindestens 3 Schlauchlängen auslegen, der letzte Schlauch ist Schlauchreserve.

